

Heizungsspeicher

Kältespeicher

Wärme/Kältespeicher

Stück		
Betriebsdruck		bar
Temperatur °C		°C
Inhalt (Liter)		Liter
da ohne Isolierung		mm
Höhe Ohne isolierung		mm
Isolierung		mm

Flansche PN _____

Anschlüsse:

Flansche Muffen
bei Nr: _____

Standfüße Standing

An bzw. Einbauten

Ein- Auslaufrohr bei Nr. _____

Prallblech bei Nr. _____

U-Kammer bei Nr. _____



Funktionsflansch bei Nr. _____

Andere

Schichttrennplatte mit Ringspalt Lochblech

Düsenrohr Diffusorrohrbögen

Schichtladeeinheit Schichtungsleitkanal

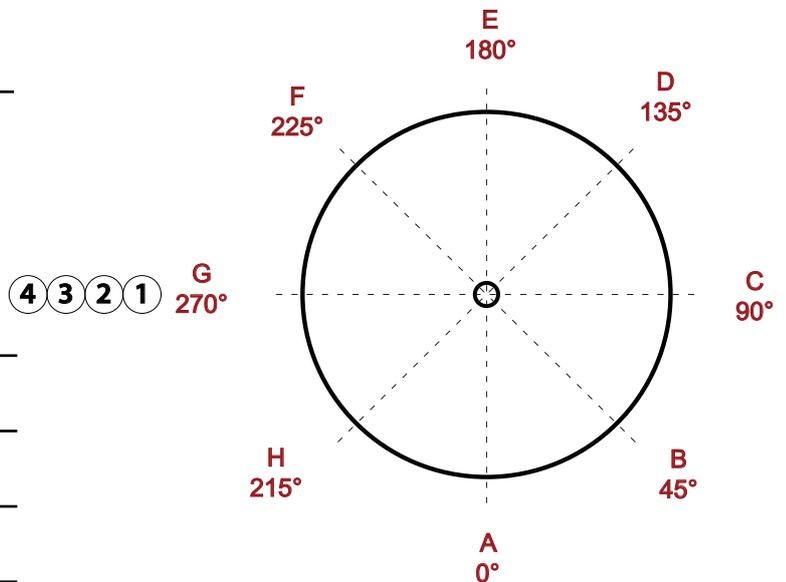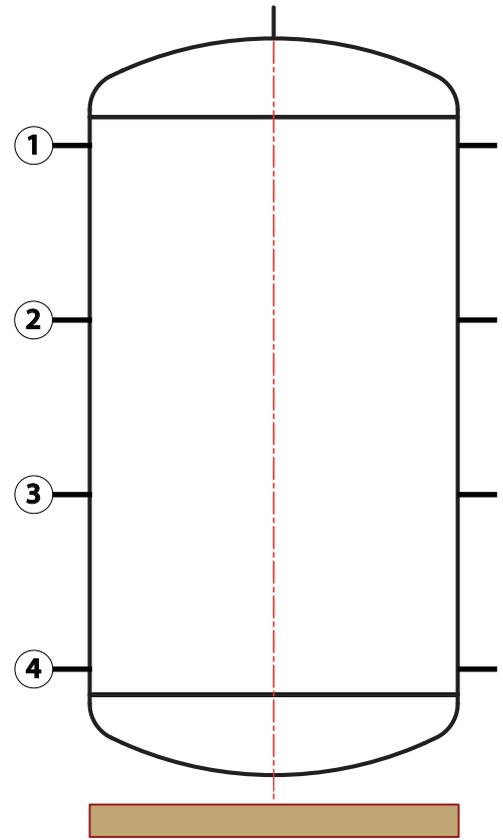

Paralellanschluss

Sollten die Speicher direkt miteinander angeflanscht werden bitte hier ankreuzen.

